


- מקרא
- קו סניקה מתוכנן למט"ש חוליית PEX 0200 12
 - מאסף ביוב מתוכנן PVC SN-8 4250
 - קו מקורות
 - שררול PE
 - שסתום אוויר - פרט א ראה תכנית פרטים 7951-60

פרטי מדידה

שם המודד: גטניו ברני מודד מוסמך
 סוג מדידה: טופוגרפית מפורטת
 תאריך מדידה: 30/08/2020
 הערות למדידה:

הערות:

1. יש לבדוק את מצב הימים לפני החילוף העבודה, במיוחד במיזמים או חיים קיימים.
2. מיקום הצנרת והתוכנית הישנים ששטר, לאחר שיום קיימים יש לבצע תצורה נישט (בתאם עם הגורם המעצב).
3. יש לוודא את הגובה עם הגורמים המעצבים (בנוסף, חשמל, מים וכי).
4. יש לשמור על מרחק מינימלי של 5 מ' משצנרת קיימת, אלא אם כן אחרת.
5. יש לקבוע כלל אמצעי הבטיחות הנדרשים.
6. התוכנית מזהה בלבנות רק את קווי הרוחב, בחלקם יותקנו כל הארשרים למעבר המעברות האחרות המוראות, חשמל וכי).
7. אין כוונת שישמשו במידות מודרות מתוך התוכנית אלא רק במידות הרשומות במסמך.
8. תצורה קיימת מתבצע מתחתיו 1-2 מ' מדופן לדופן.
9. יש לשמור על מרחק של 5 מ' משטח מקורות.
10. יש לבצע בלבנות אורך 1 מ' עם קפנות מחומצנת המצוידת שאחורי גבישם יורי.
11. יש לבצע את התצורה בגובה של 100 ס"מ מעל הקרקע, טיפוס 4-7.
12. דרום משמאל היה עץ דרום יוקם כפרט לאורך 6 מ' ברוחב, ומטעים 5-6 ברוחב.
13. יש לשמור על מרחק של 10 מ' מדופן לדופן.
14. מיקום קיימת מקורות בחשודה הוא משטר.

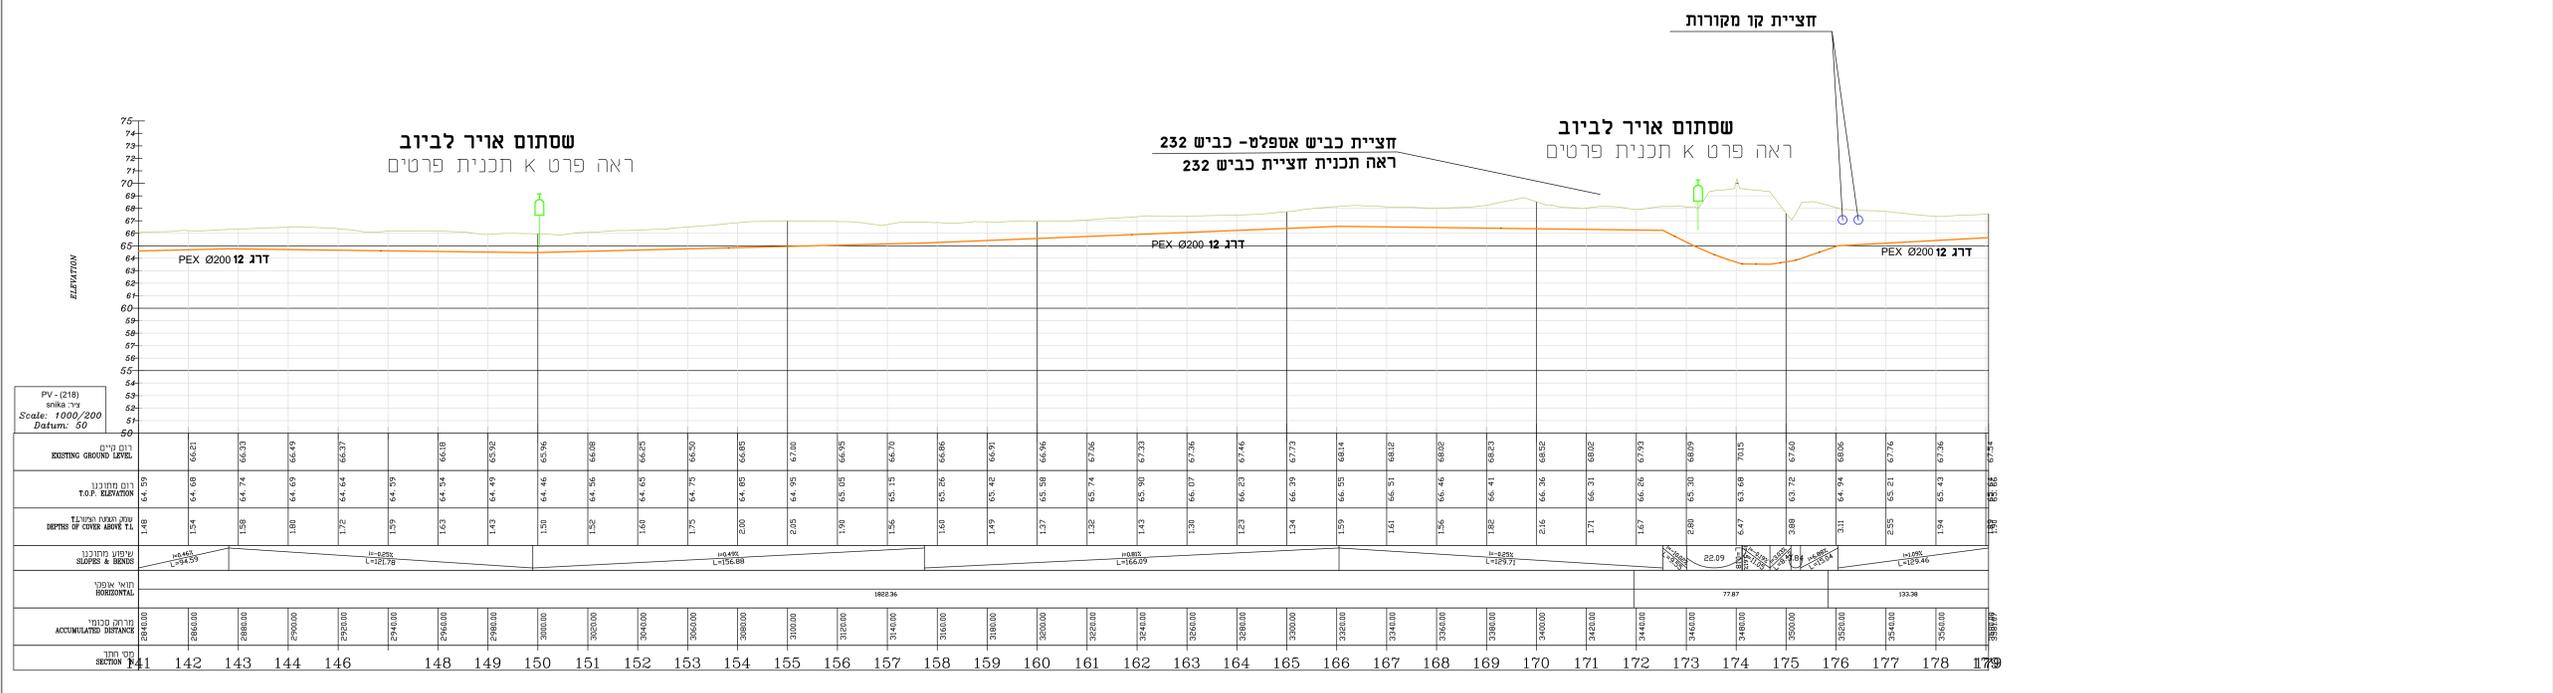

| STATIONING | EXISTING GROUND ELEVATION | PROPOSED DRAINAGE LINE ELEVATION |
|------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 141 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 142 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 143 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 144 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 145 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 146 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 147 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 148 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 149 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 150 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 151 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 152 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 153 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 154 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 155 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 156 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 157 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 158 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 159 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 160 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 161 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 162 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 163 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 164 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 165 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 166 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 167 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 168 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 169 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 170 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 171 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 172 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 173 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 174 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 175 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 176 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 177 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 178 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |
| 179 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |

מחזורת תאריך: תאריך עכשיו / איסמכחא / יוזם העדכון: אישר

כל הנתונים שצויות בחברת איש - גרמט סביבה והידרולוגיה, או להשגיל מסמך זה, כעשות בו שימוש או להפיצו כלא אישר בכח.

אניק

הנדסת סביבה והידרולוגיה
 רח' הגורן 6
 סניף: 08-6460914
 פקס: 08-6460918

שם עבודה: תחנת שאיבה כרם שלום
 קו סניקה למט"ש חוליית

שם תכנית: תנוחה ותחן לאורך הקו
 גיליון 4

מס' פרויקט מתכנן: 7591
 הוכן עבור: חכ"ל אשכול

משרה: לעיון (ח) / אישור (א) / תכנון (פ) / ביצוע (ק)

מחזורת תאריך: 00 13/10/2021
 עורכת: ינון צ.
 עורכת: אורי א.
 תכנן: ברוך
 אישר:

מיקום פרויקט:
 תכנון פרויקט DWG: כרם שלום אזור אכזבה התנון מפורט - 7591
 שם קובץ היבנות: 7591-shs-snika.dwg
 שם קובץ הדפוס: snika-04