תחום אחריות:

המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתו במקום. על המבצע לבקר כל המידות ועל כל סטיות או אי התאמה עליו להודיע מתכנן.

הערות:

1. בטון ב-30 עם שקיעה 7±.
2. סוג מלה לפי תי 466.
3. - חומת מסלים (9-240)
4. - חומת מחתכים (9-400)
5. - חומת מחתכים-מלה ותיכה (9-400)
6. - רשתות מחוזקות משוכות בכר (9-500)
7. יש לשרוף תכנית ל יחוד עם חב' הארמיטלת, אומסלליה תשמל תאר התעבדה
8. אין לחשוב אל לקוחות אמצעי בטון מכל מקו ענוד המעמ אביזר תשמל , אלומלכרו אי אמ"ק, ללא השמשאשר מראש מתמנדס.
9. יציאת המוד בתבנדות בכבלו.
10. חומרת ביטון- הדוק הבקעם מבנבת עפי דיין ערבש. לרבות עריים של 50 מיס קפוח מכר ל.ד.
11. הנחת הדוק לנפיפות 96% מסדיריד אאשנת עי מכבש ודבריגיר 2000 מנ"ר עוקב המנה הכיתוי: ידוי 80 מיס מפי ערבש מפיס מעמדס הבסוס יאשר אז חפיות הפחדות לעי החוזק ביצוע הפמפמת

מקרא:

בטון 2009 | בטון חדש | בטון קיים | בטון שחיר

אין לבצע ללא היתר בניה בתוקף
יש לבצע הגובדה בפיקוח צמוד

±0.00=+????

0	30/06/21	לאשר בכבד	עדון
הוצאה	תאריך	מהות הפיוט	אישר

מעין ☐ | לאשר ☒ | מאבד ☐ | לביצוע ☐

שם הגובדה: מס': _____

שחב'ק
שלומית

תוכן הגיליון: מס': ק-1

יסוד לגדר בהיקף המגרש

הוצאה 0	תכנן: ע.עוזון	קנ"מ 1:50 / 1:25
	שרטט:	תאריך 02.2021
	אישר:	

דיידמן - עוזון
מהנדסים יועצים בע"מ
דרך האבות 4 גני תקוה 03-6745581 - 055/26

שים לב !!
כפני הזמנת הגדרות על הקבלן לספק חישוב סטטי לעמודי הפכדה וכמילואת פח לעמידות במהירות רוח עפ"י ת"י 414

בני נצרים:
מהירות רוח 24 מ/שניה לפחות



דגם הרשת
125

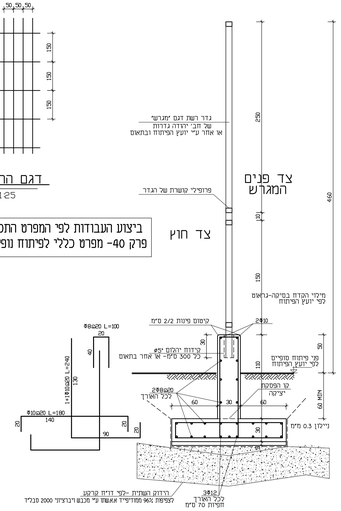
גדר רשת דגם "מגרעי"
של חב' יזרחה גדרות
או אחר ע"י יועץ לפיתוח ובתאום
פרופילי קשורת של הגדר
צד חוץ
צד פנים
המגרש
2700
120
120
4460
מילוי הקדח בסיקה-בתאום
לפי יועץ ופיתוח
2490
50
110
50
קיטום פיתוח 2/2 מ"מ
קרדום רוחבים 25
כל 300 מיס- או אחר בתאום
קיר פיתוח מסיים
לפי יועץ ופיתוח
110
50
60 MIN
ניילון 0.3 מ"מ
60
30
60
30
30
30